



Technické podmínky

číslo:

TP 22--2017

Těsné dveře

strana:

1/3

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Výrobek:


Těsné dveře

Výrobce:


EKOM vzduchotechnika, s.r.o.
Bezděčín 124
293 01 Mladá Boleslav

tel: 326 733 749
fax: 326 735 674
e-mail: ekom@ekom-vzt.cz
www.ekom-vzt.cz


Těsné dveře se používají k uzavírání průchozích otvorů ve strojvnách vzduchotechniky. Osazují se tak, aby se vždy otvíraly proti směru působení statického tlaku. Rám dveří není nosný, proto při zazdívání musí být nad dveře osazen překlad. Těsné dveře se vyrábějí jednokřídlé pravé a levé.

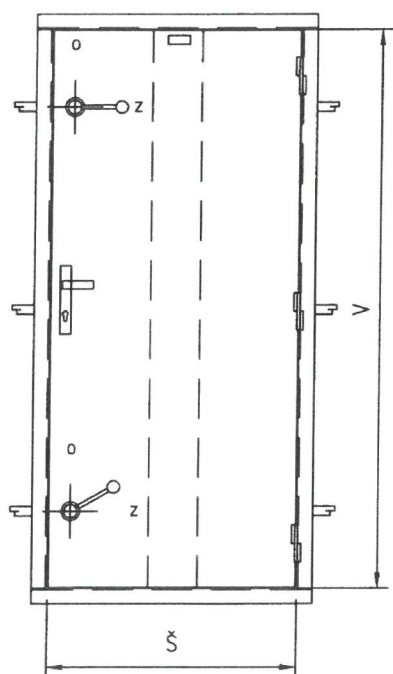


RÁM S KOTVAMI DO ZDIVA

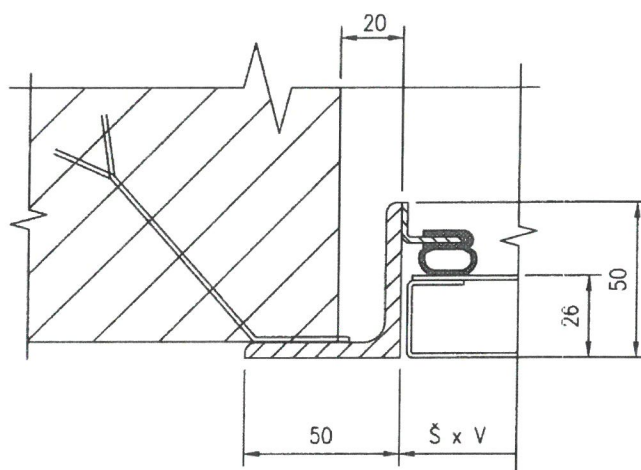

RÁM BEZ KOTEV S OTVORY

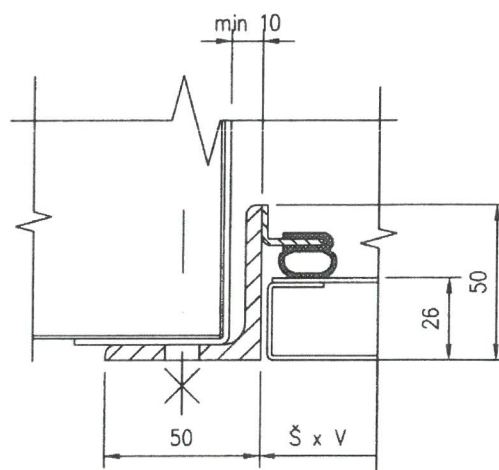

PROVEDENÍ

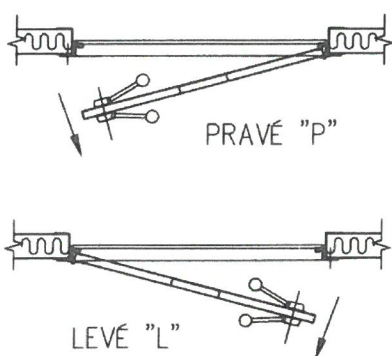



Technické podmínky

číslo:

TP 22--2017

Těsné dveře

strana:

3/3

Š (mm)	V (mm)	Hmotnost (kg)	Provedení
600	1200	45,0	„P“ nebo „L“
600	1800	62,0	
800	1800	74,0	
800	2000	79,0	

Těsné dveře jsou ocelové. Skládají se z rámu z válcovaných profilů, který má při provedení do zdi na bočních stranách přivařeny kotvy. Křídla dveří jsou zhotovena z plechu, po obvodě mají těsnění. Těsnost dveří zvyšují pákové uzávěry. Dveře jsou uzamykatelné, vybavené zámkem s klikami a dveřními štítky. Rám dveří a křídlo jsou natřeny práškovou vypalovací barvou odstínu RAL-7035, světle šedá, nebo odstínu dle přání zákazníka dle stupnice RAL. Po konzultaci se zákazníkem vyrábí firma EKOM těsné dveře atypických rozměrů.

Příklady objednávky:

3 kusy těsné dveře 600x1800, pravé, rám s kotvami

1 kus těsné dveře 600x1200, levé rám bez kotev

Š x V = vnitřní rozměr rámu dveří Otvor ve zdi pro osazení rámu s kotvami: Š + 40 x V + 40

Otvor ve zdi pro osazení rámu bez kotev s otvory: Š + 20 x V + 20

