


**EKOM** vzduchotechnika, s.r.o.  
 Bezděčín 124  
 293 01 Mladá Boleslav

tel: 326 733 749  
 fax: 326 735 674  
 e-mail: [ekom@ekom-vzt.cz](mailto:ekom@ekom-vzt.cz)  
[www.ekom-vzt.cz](http://www.ekom-vzt.cz)

Provedení pro potrubí SPIRO:

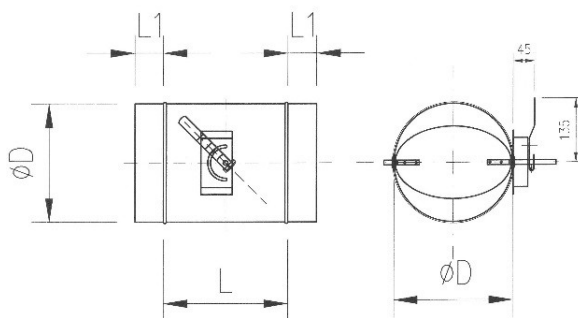


$\varnothing D$  je jmenovitý rozměr potrubí

ROZMĚRY:

$\varnothing D$	80	100	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
<b>L</b>	120	120	120	120	120	170	170	170	170	230	230	230	250	250	250	250	250
<b>L1</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60
kg	0,59	0,7	0,84	0,93	1,05	1,36	1,51	1,71	1,91	2,5	2,85	3,27	4,25	4,89	7,38	8,44	9,74

U klapek kde je  $D > L + 2L1$ , přesahuje list v otevřené poloze těleso klapky na obě strany.

Provedení s přírubami:

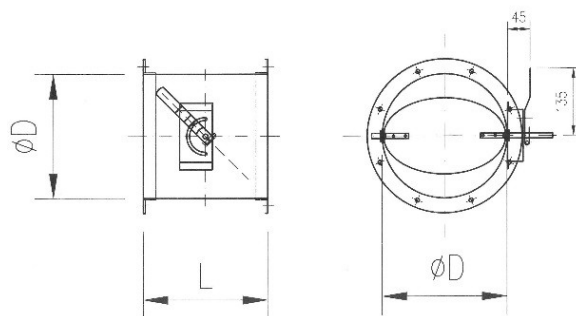

ROZMĚRY:

$\varnothing D$	80	100	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
<b>L</b>	120	120	120	120	120	120	170	170	170	170	230	230	230	250	250	250	250	250

Vypracoval:	Datum:	Schválil:	Datum:	Revizi provedl:	Datum:	Schválil:	Datum:
P. Kozák	03. 07. 2016	P. Kozák	03. 07. 2016	J.Říha	17.03.2023	P. Kozák	17.03.2023